



■ MT-40型窓手すり 仕様


□ 枠材バリエーション

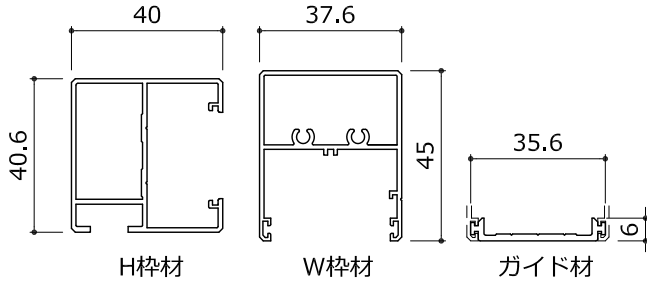

□ 格子材バリエーション




□ 標準格子ピッチ




WP 100mm(両端で調整)
 最小ピッチ 40mm
 WPが100mmを超えると
 BL認定外となります。

□ 取付金具



※ブラケット部品図・納まり図を参照ください。

□ 製作範囲

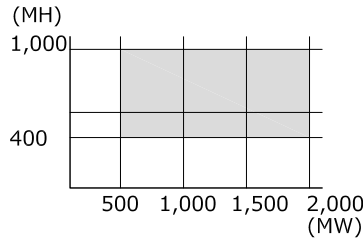

ブラケット数 (基本4個付)
 MW 2,000、MH 1,000mmを
 超える場合は、BL認定外と
 なります。

□ 設置条件

- ・窓台の高さが床仕上げ面より 650mm を超える場合については、床仕上げ面より笠木天端までの高さが、1,100 mm 以上あること。この場合、窓手摺ユニット自体の高さ規定は無し。
- ・窓台の高さが床仕上げ面より 650mm 以下の場合は、窓台より笠木天端までの高さを850mm以上（足のかかる部分が窓台より高い位置にある場合は、その足のかかる部分より笠木天端までを850 mm以上）とする。
- ・手摺下弦材と窓台との隙間 (A) 寸法、及びそれに類すると判断される個所の隙間は、直径90mmの球が通過しないこと。

